


1,2 dicloropropano

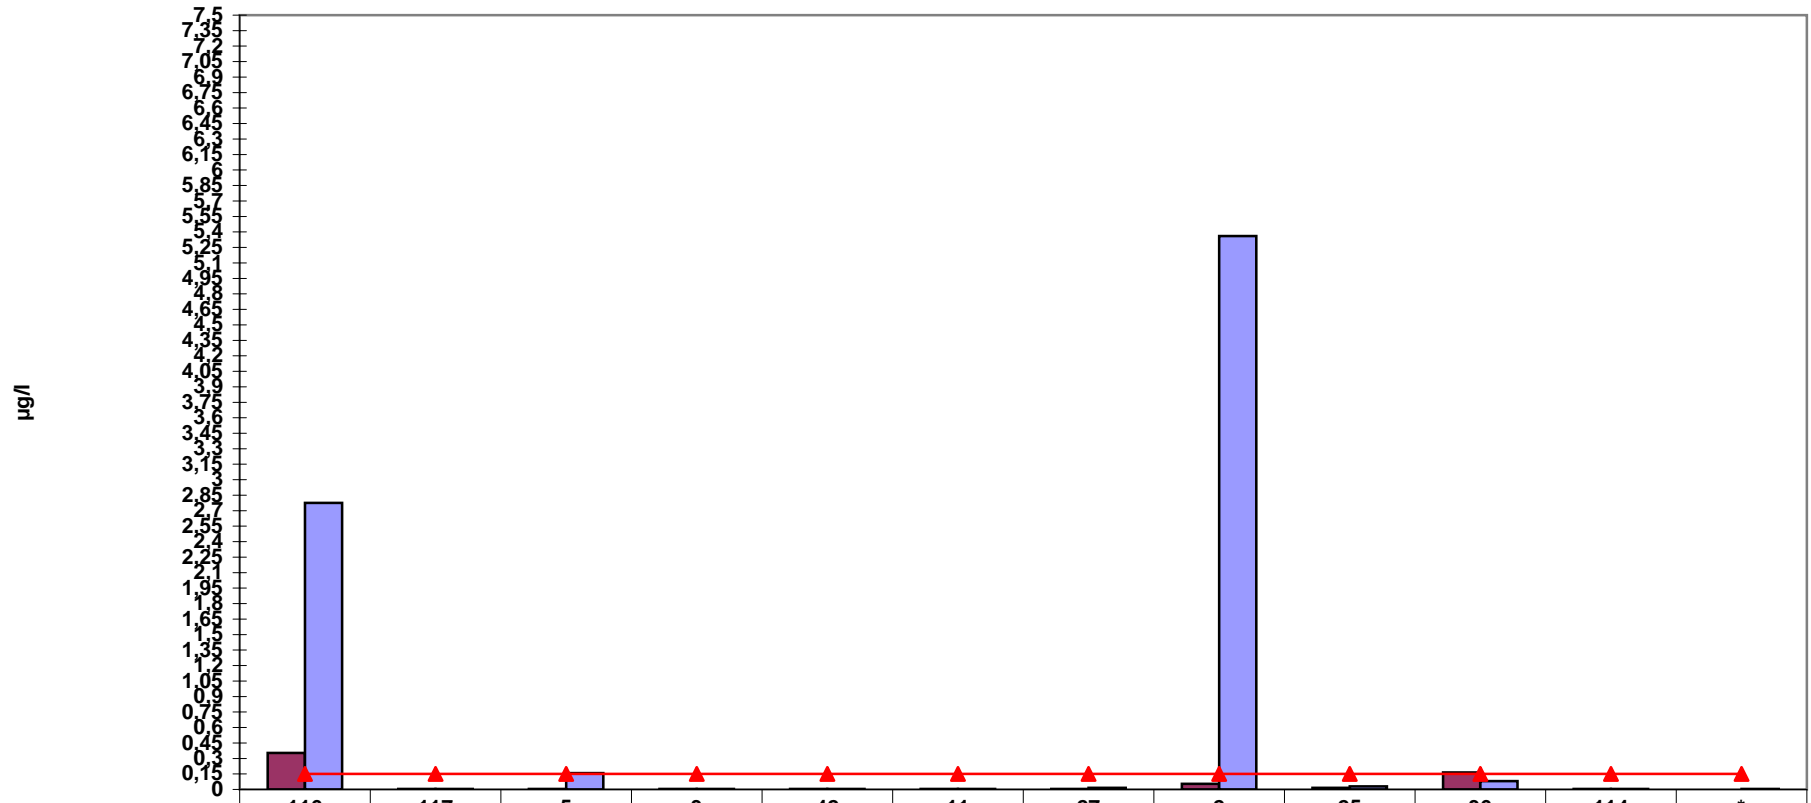

	116	117	5	3	42	11	27	2	25	36	114	*
I° campionamento	0,353	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,055	0,016	0,165	0,005	
II° campionamento	2,775	0,005	0,158	0,005	0,005	0,005	0,015	5,361	0,03	0,081	0,005	0,005
valore limite	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

codice pozzo

I° campionamento II° campionamento valore limite