


1,1,2 Tricloroetano

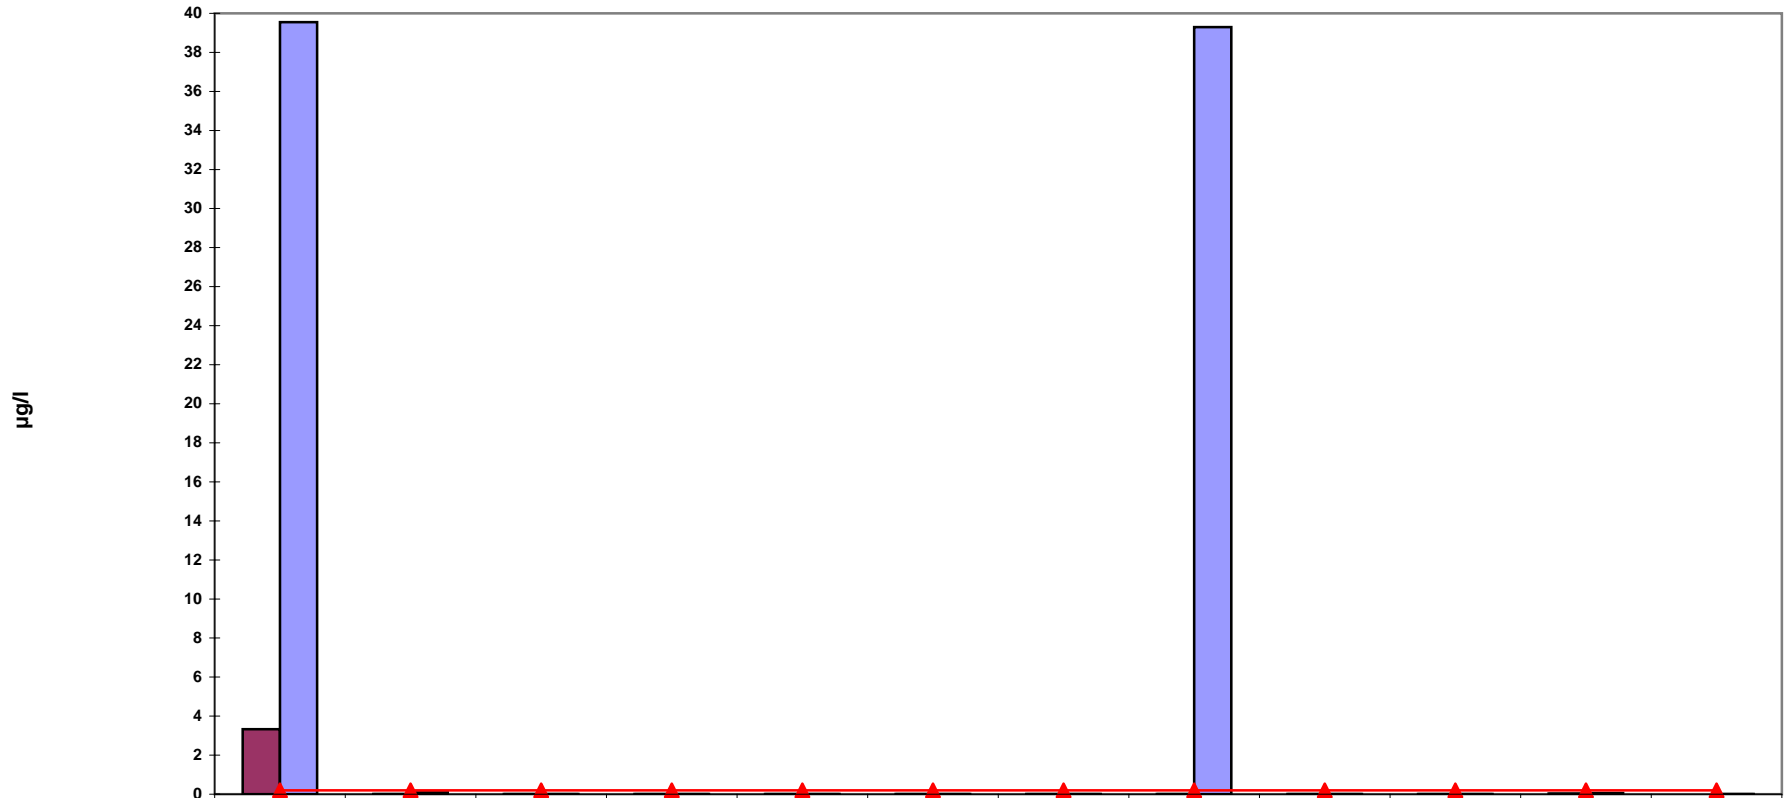

	116	117	5	3	42	11	27	2	25	36	114	*
I° campionamento	3,327	0,009	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,032	
II° campionamento	39,552	0,093	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	39,298	0,005	0,005	0,054	0,005
valore limite	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

codice pozzo

I° campionamento
 II° campionamento
 ▲ valore limite